

令和4年3月議会

予算特別委員会（産業建設分科会）資料

令和4年3月11日


上下水道部

# 亀岡市年谷浄化センター 改築工事委託経費

ポンプ設備 地下1～2階



汚水ポンプ (R4～R5)  
(No. 1-29年経過, No. 2-29年経過)  
概要: 汚水ポンプ 2台改築  
能力: No.1、2 共  
15 m<sup>3</sup>/min (75 kW)

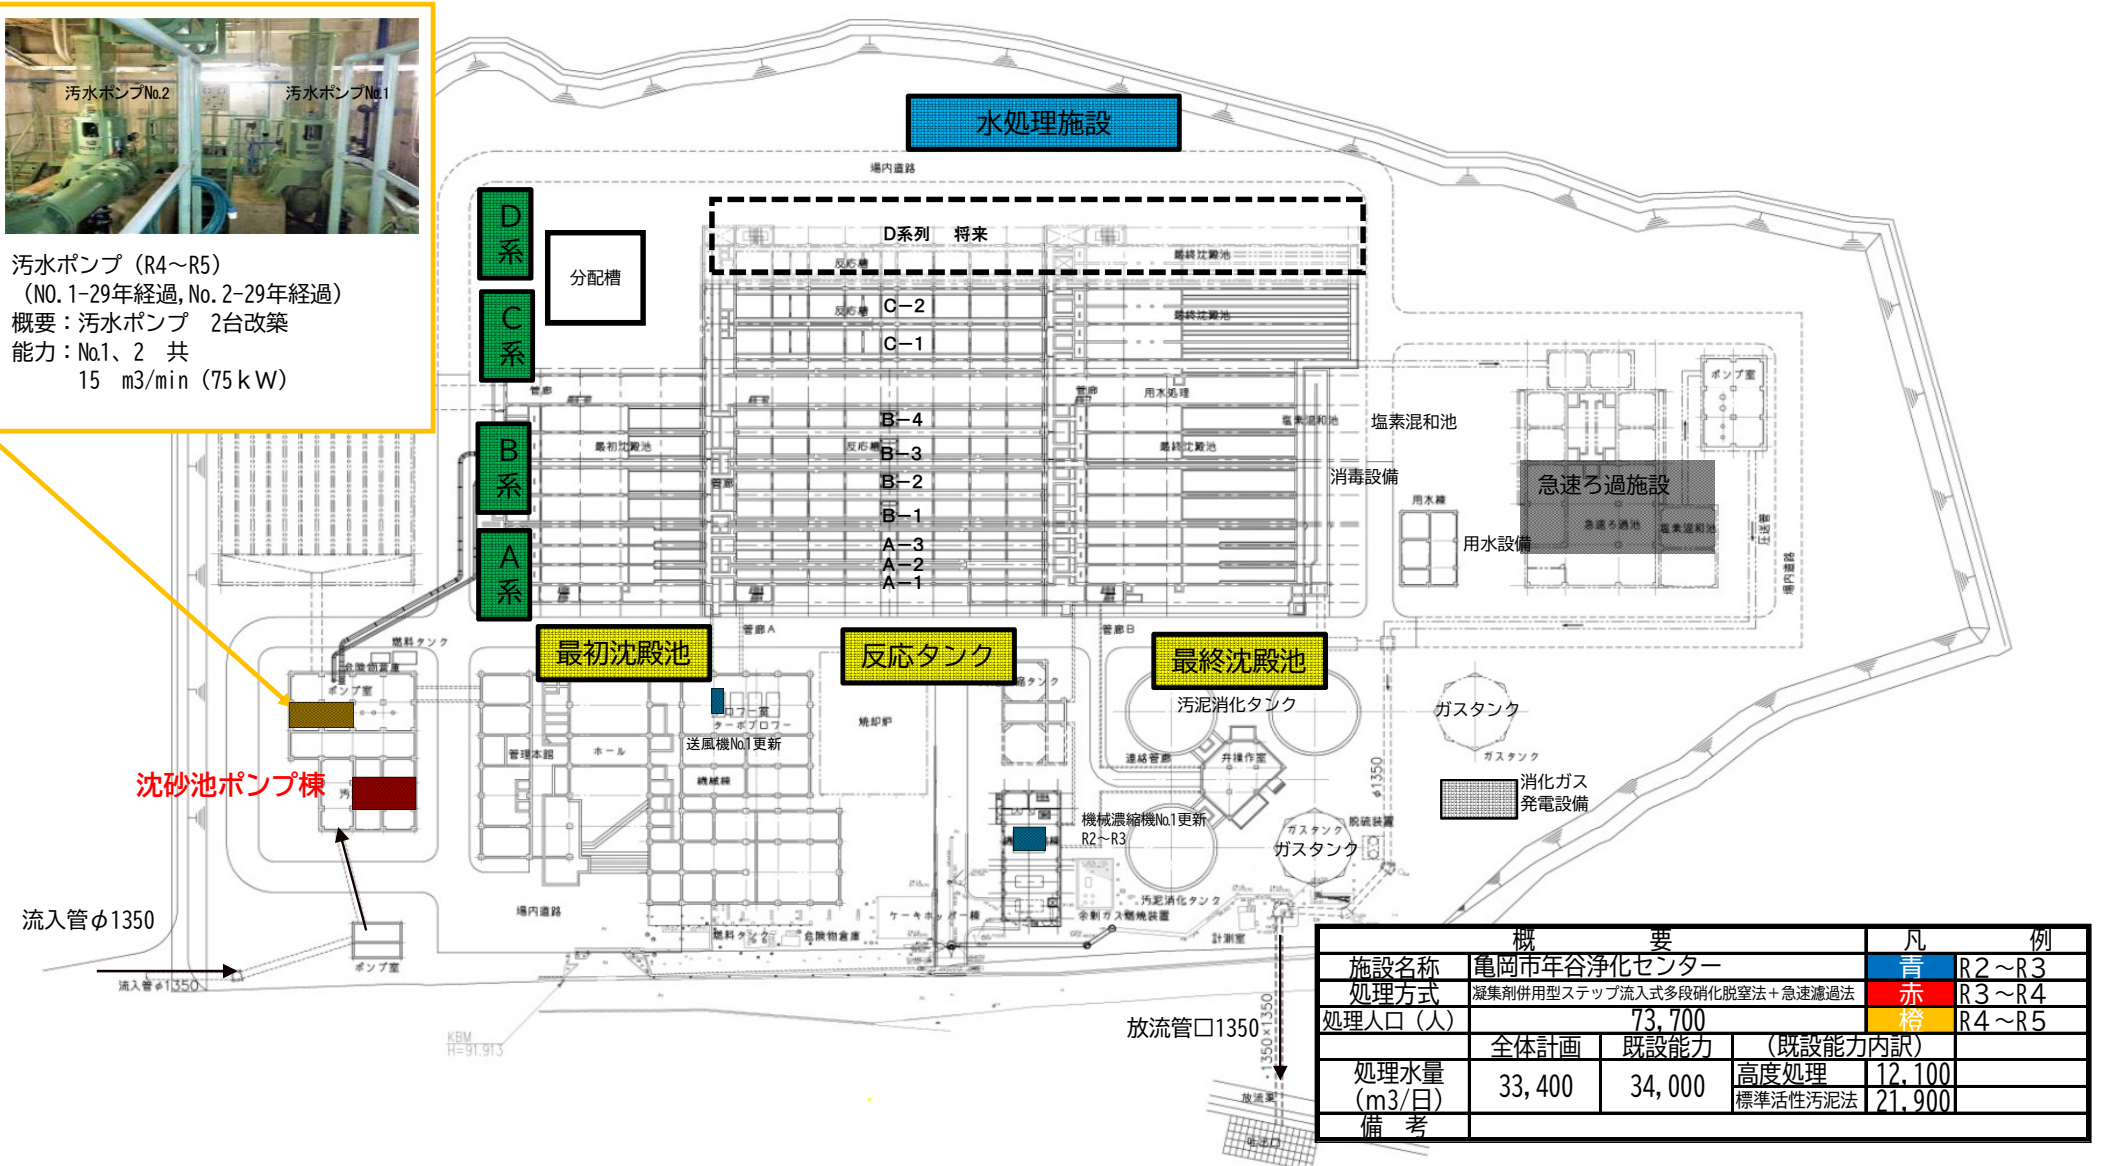

概要		凡例	
施設名称	亀岡市年谷浄化センター	青	R2～R3
処理方式	凝集剤併用型ステップ流入式多段階硝化脱窒法+急速濾過法	赤	R3～R4
処理人口 (人)	73,700	橙	R4～R5
	全体計画	既設能力	(既設能力内訳)
処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	33,400	34,000	高度処理 12,100
備考			標準活性汚泥法 21,900