

図-1 水質検査地点

● 基準項目採水地点

■ 毎日検査地点
(自動水質測定装置で測定)

亀岡市配水区域図 S=1:25000

亀 岡 市 全 図

三宅系採水地点
A 三宅浄水場水質計器室
B 下矢田町東法楽寺
C 篠町王子唐櫃越(京都西山霊園)
D 篠町王子北垣内(王子加圧ポンプ場)
E 篠町夕日ヶ丘(篠配水池)
F 保津町上火無

三宅系毎日検査地点
1 西山配水池
2 千歳加圧ポンプ場

千代川系採水地点
G 千代川浄水場水質計器室
H 篠田野町佐伯(佐伯加圧ポンプ場)
I 曾我部町犬飼前川
J 東本梅町東大谷生子田
K 河原林町勝林島稲荷
L 旭町井戸ノ下
M 畑野町千ヶ畑(千ヶ畑第1配水池)
N 畑野町土ヶ畑(土ヶ畑第1配水池)


千代川系毎日検査地点
3 土ヶ畑第1配水池
4 旭加圧ポンプ場

三宅・千代川系採水地点
O 安町釜ヶ前(上下水道部庁舎)

三宅・千代川系毎日検査地点
5 安町釜ヶ前(上下水道部庁舎)

別院方面採水地点
P 西別院町犬甘野上泓
Q 西別院町犬甘野霜ノ下
R 西別院町柚原松谷
S 東別院町小泉畑ヶ田

別院方面毎月検査地点
6 百陀浄水場(犬甘野・百陀系)
7 柚原第2号取水井
※ 小泉浄水場
濁度計及び残留塩素計で測定

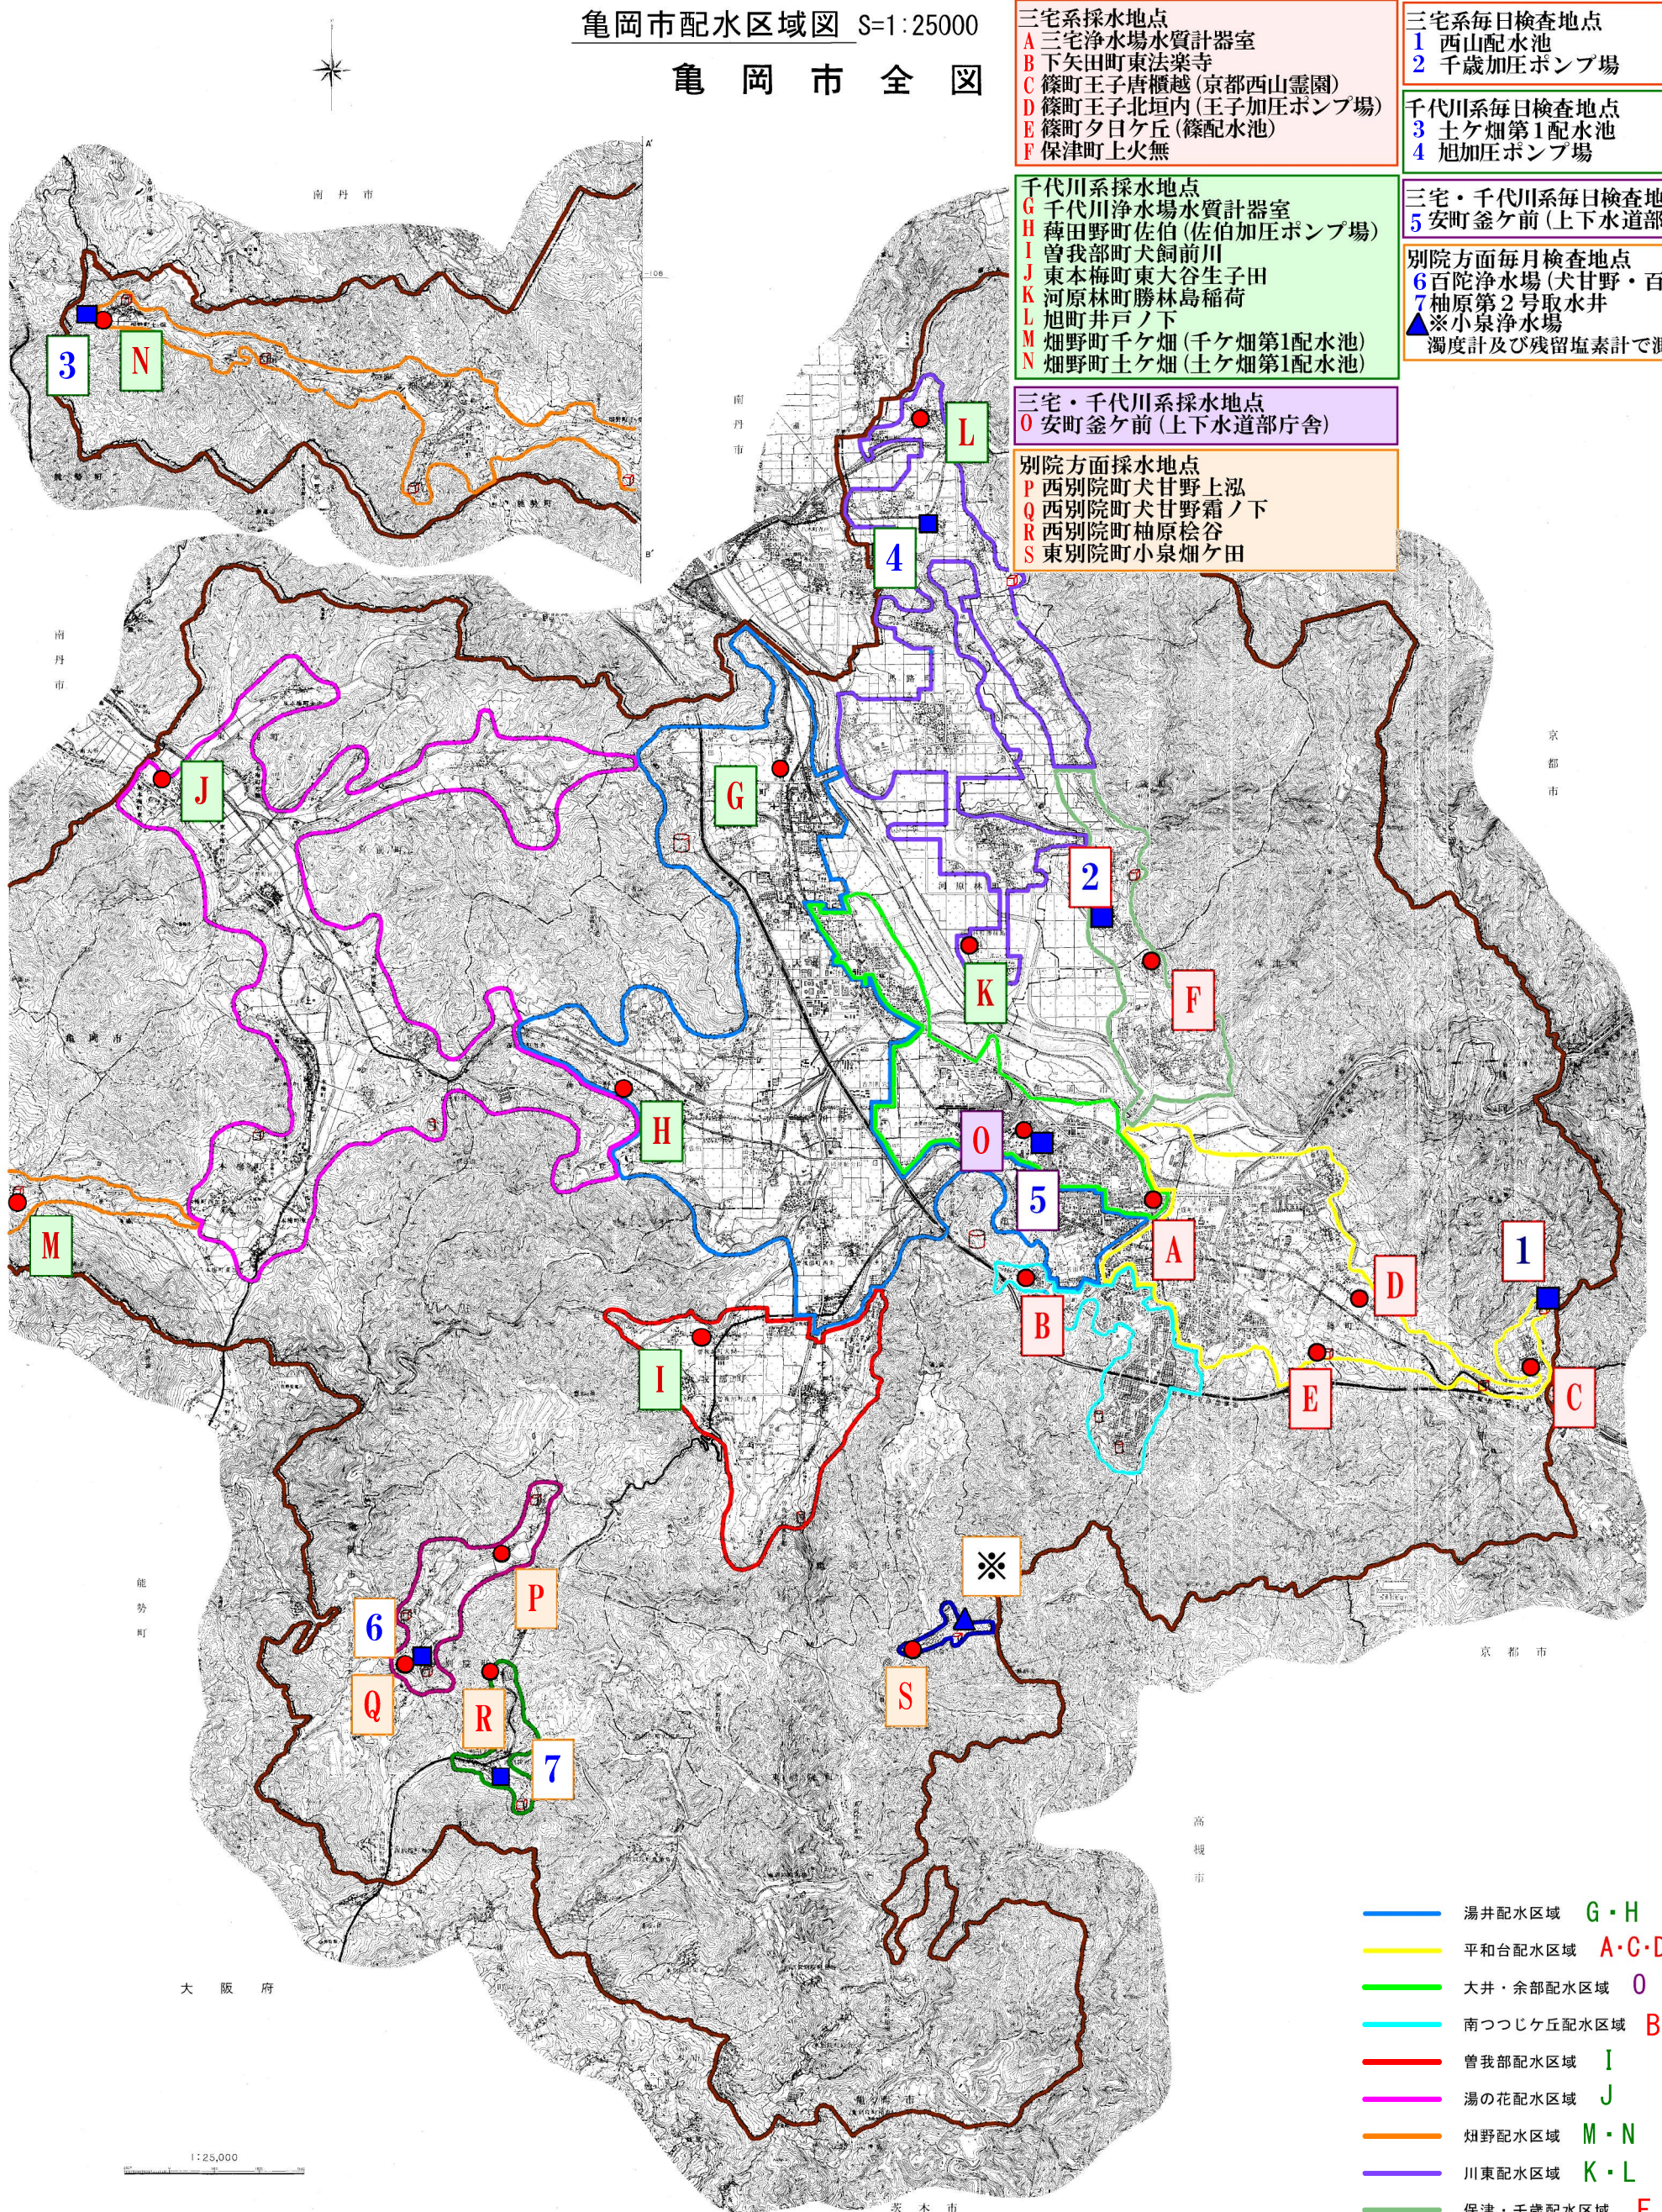

- 湯井配水区域 G・H
- 平和台配水区域 A・C・D・E
- 大井・余部配水区域 O
- 南つじヶ丘配水区域 B
- 曾我部配水区域 I
- 湯の花配水区域 J
- 畑野配水区域 M・N
- 川東配水区域 K・L
- 保津・千歳配水区域 F
- 犬甘野配水区域 P・Q
- 柚原配水区域 R
- 小泉配水区域 S