

図－1 水質検査地点

● 基準項目採水地点

■ 毎日検査地点
(自動水質測定装置で測定)

亀岡市配水区域図

S=1:25000

三宅系採水地点
A 三宅浄水場水質計器室
B 篠町王子唐櫃越(京都西山霊園)

三宅系毎日検査地点
1 西山配水池

千代川系採水地点
C 千代川浄水場水質計器室
D 旭町井戸ノ下
E 畑野町千ヶ畑(千ヶ畑第1配水池)
F 畑野町土ヶ畑(土ヶ畑第1配水池)

千代川系毎日検査地点
2 土ヶ畑第1配水池
3 旭加圧ポンプ場


三宅・千代川系採水地点
G 安町釜ヶ前(上下水道部庁舎)

三宅・千代川系毎日検査地点
4 安町釜ヶ前(上下水道部庁舎)

別院方面採水地点
H 西別院町犬甘野百陀(百陀浄水場)
I 西別院町柚原松谷
J 東別院町小泉畑ケ田

別院方面毎日検査地点
5 百陀浄水場(犬甘野・百陀系)
6 柚原配水池
※小泉浄水場
濁度計及び残留塩素計で測定

上記を除いた
■ 自動水質測定装置設置箇所

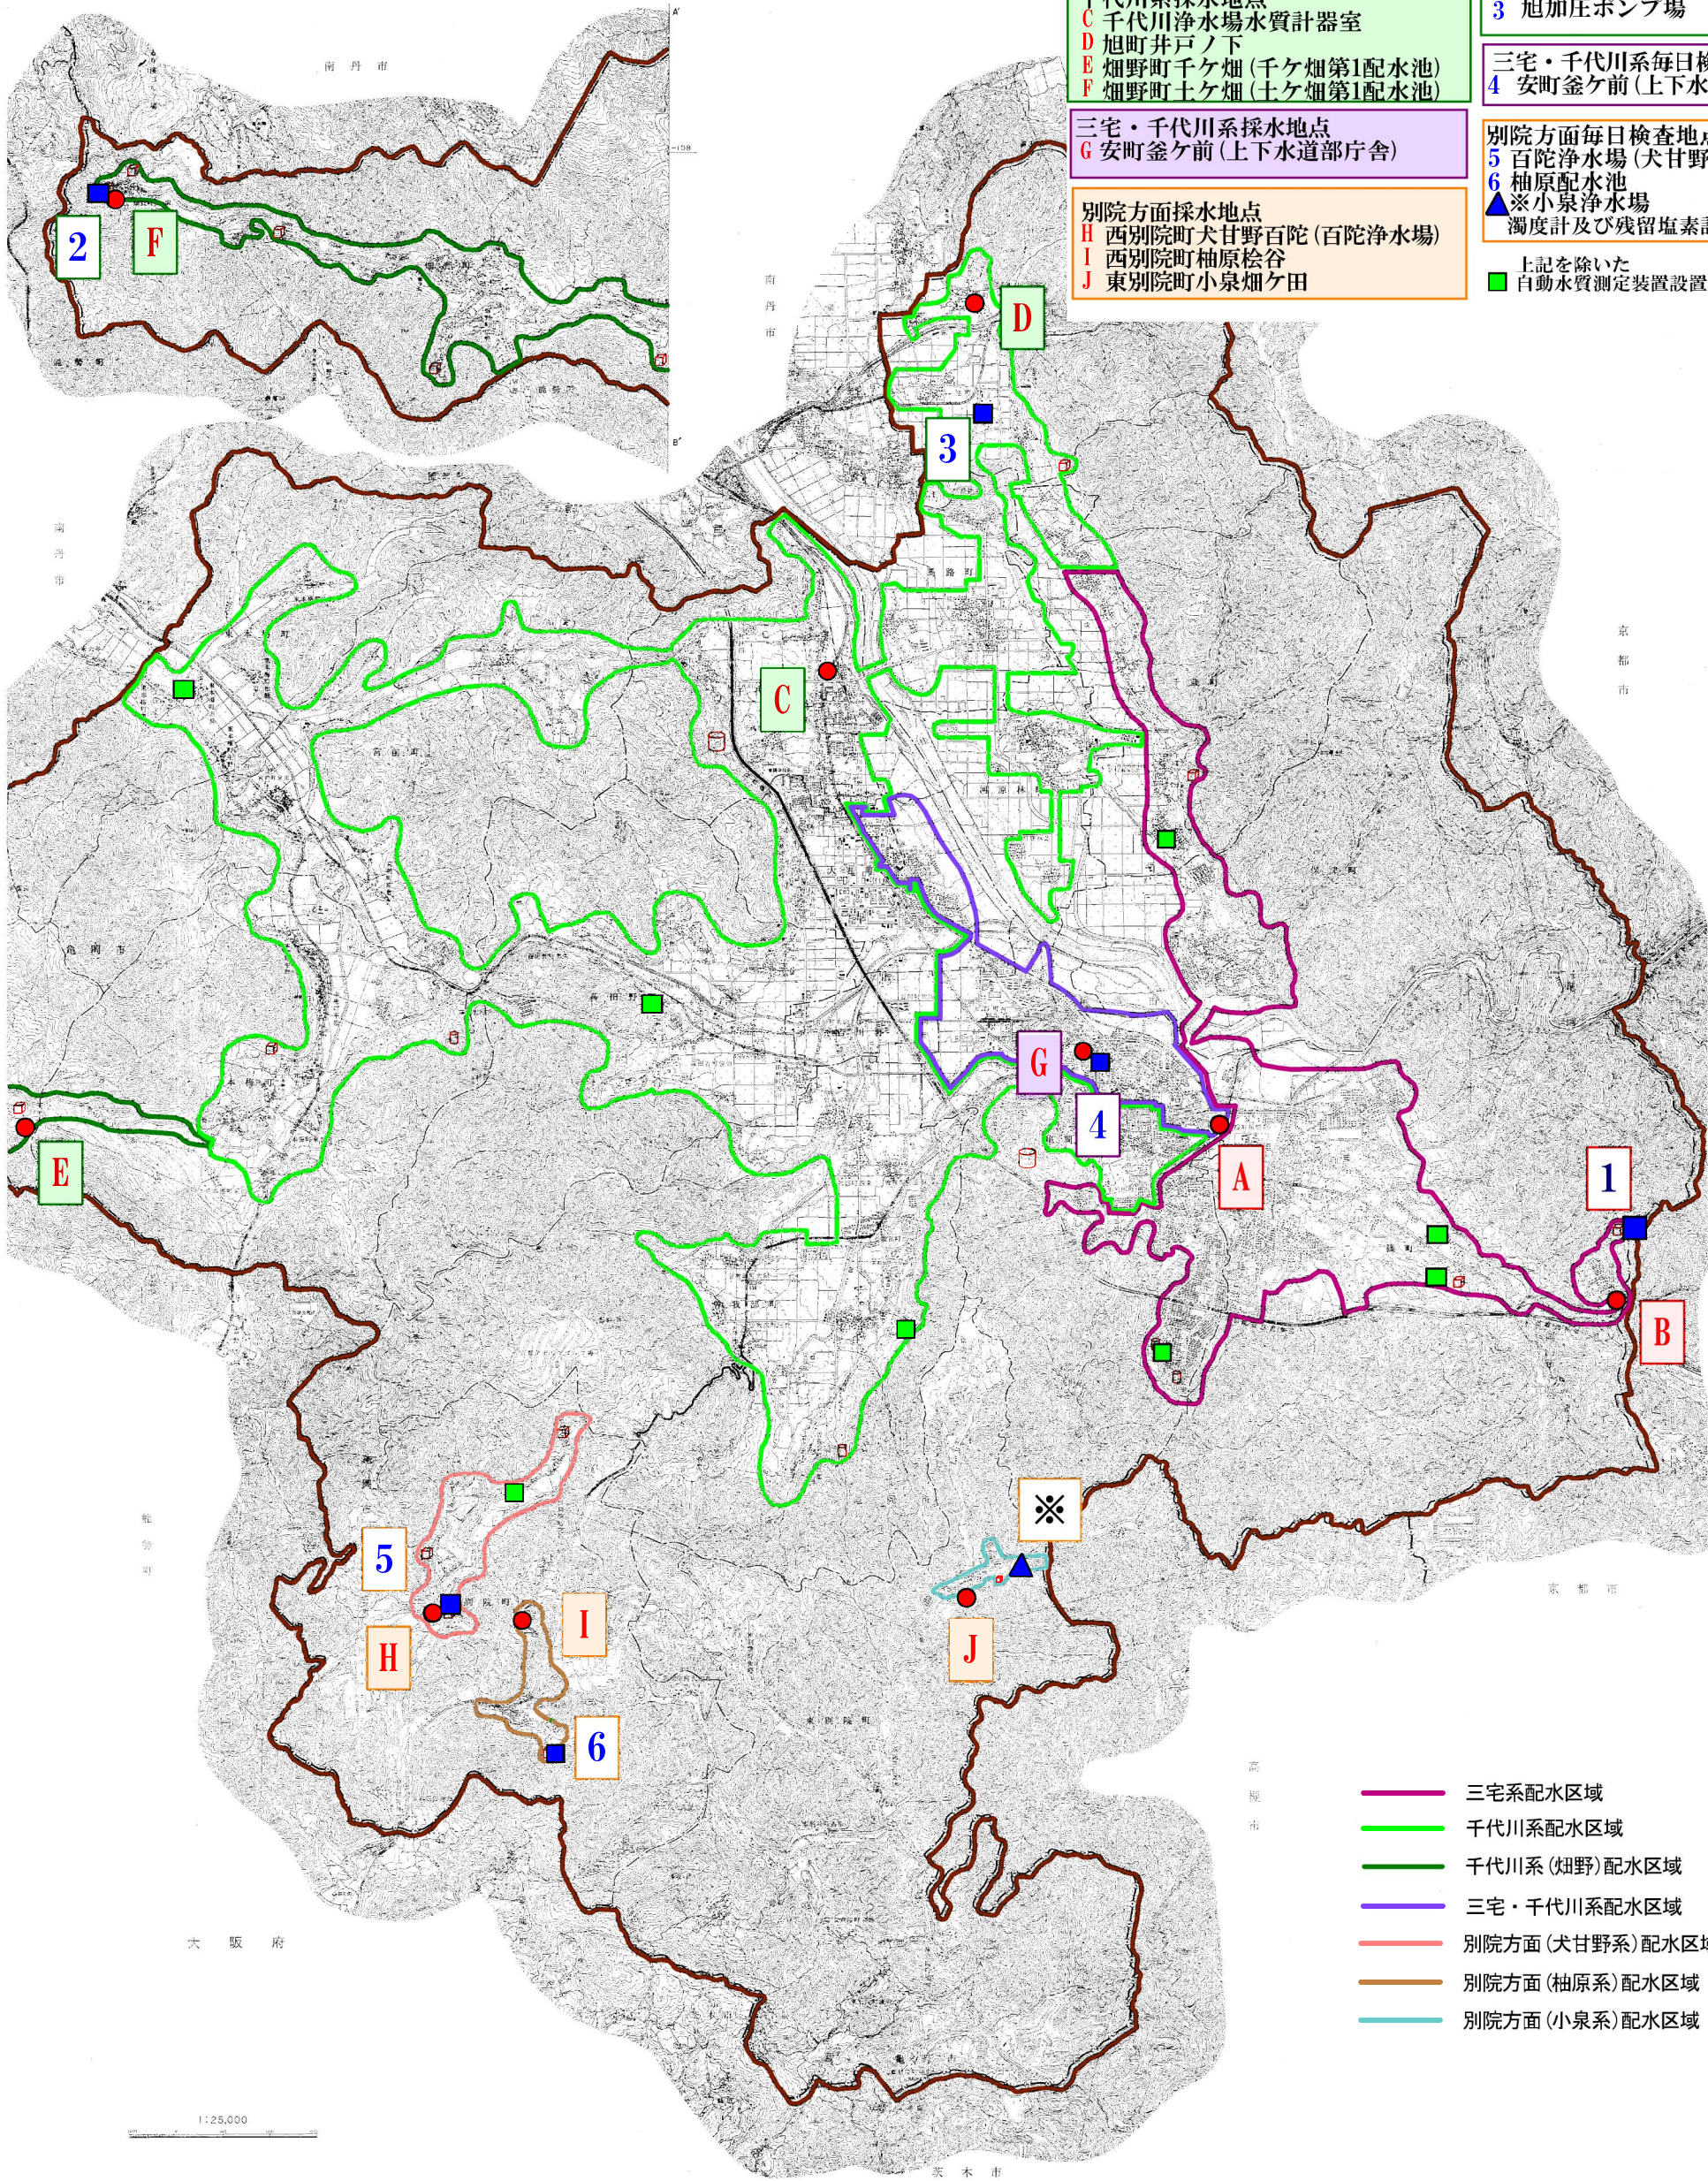

三宅系配水区域 A・B
千代川系配水区域 C・D
千代川系(畑野)配水区域 E・F
三宅・千代川系配水区域 G
別院方面(犬甘野系)配水区域 H
別院方面(柚原系)配水区域 I
別院方面(小泉系)配水区域 J