

図-1 水質検査地点

亀岡市配水区域図 S=1:25000

亀岡市全図

● 基準項目採水地点

■ 毎日検査地点  
(自動水質測定装置で測定)

三宅系採水地点  
A 三宅浄水場水質計器室  
B 下矢田町東法楽寺  
C 篠町王子唐櫃越(京都西山霊園)  
D 篠町王子北垣内(王子加圧ポンプ場)  
E 篠町夕日ヶ丘(篠配水池)  
F 保津町上火無

三宅系毎日検査地点  
1 西山配水池  
2 千歳加圧ポンプ場

千代川系採水地点  
G 千代川浄水場水質計器室  
H 神田野町佐伯(佐伯加圧ポンプ場)  
I 曾我部町犬飼前川  
J 東本梅町東大谷生子田  
K 河原林町勝林島稲荷  
L 旭町井戸ノ下  
M 畑野町千ヶ畑(千ヶ畑第1配水池)  
N 畑野町土ヶ畑(土ヶ畑第1配水池)


千代川系毎日検査地点  
3 土ヶ畑第1配水池  
4 旭加圧ポンプ場

三宅・千代川系採水地点  
O 安町釜ヶ前(上下水道部庁舎)

三宅・千代川系毎日検査地点  
5 安町釜ヶ前(上下水道部庁舎)

別院方面採水地点  
P 西別院町犬甘野上泓  
Q 西別院町犬甘野霜ノ下  
R 西別院町袖原松谷  
S 東別院町小泉畑ヶ田

別院方面毎月検査地点  
6 百陀浄水場(犬甘野・百陀系)  
7 袖原第2号取水井  
※ 小泉浄水場  
濁度計及び残留塩素計で測定

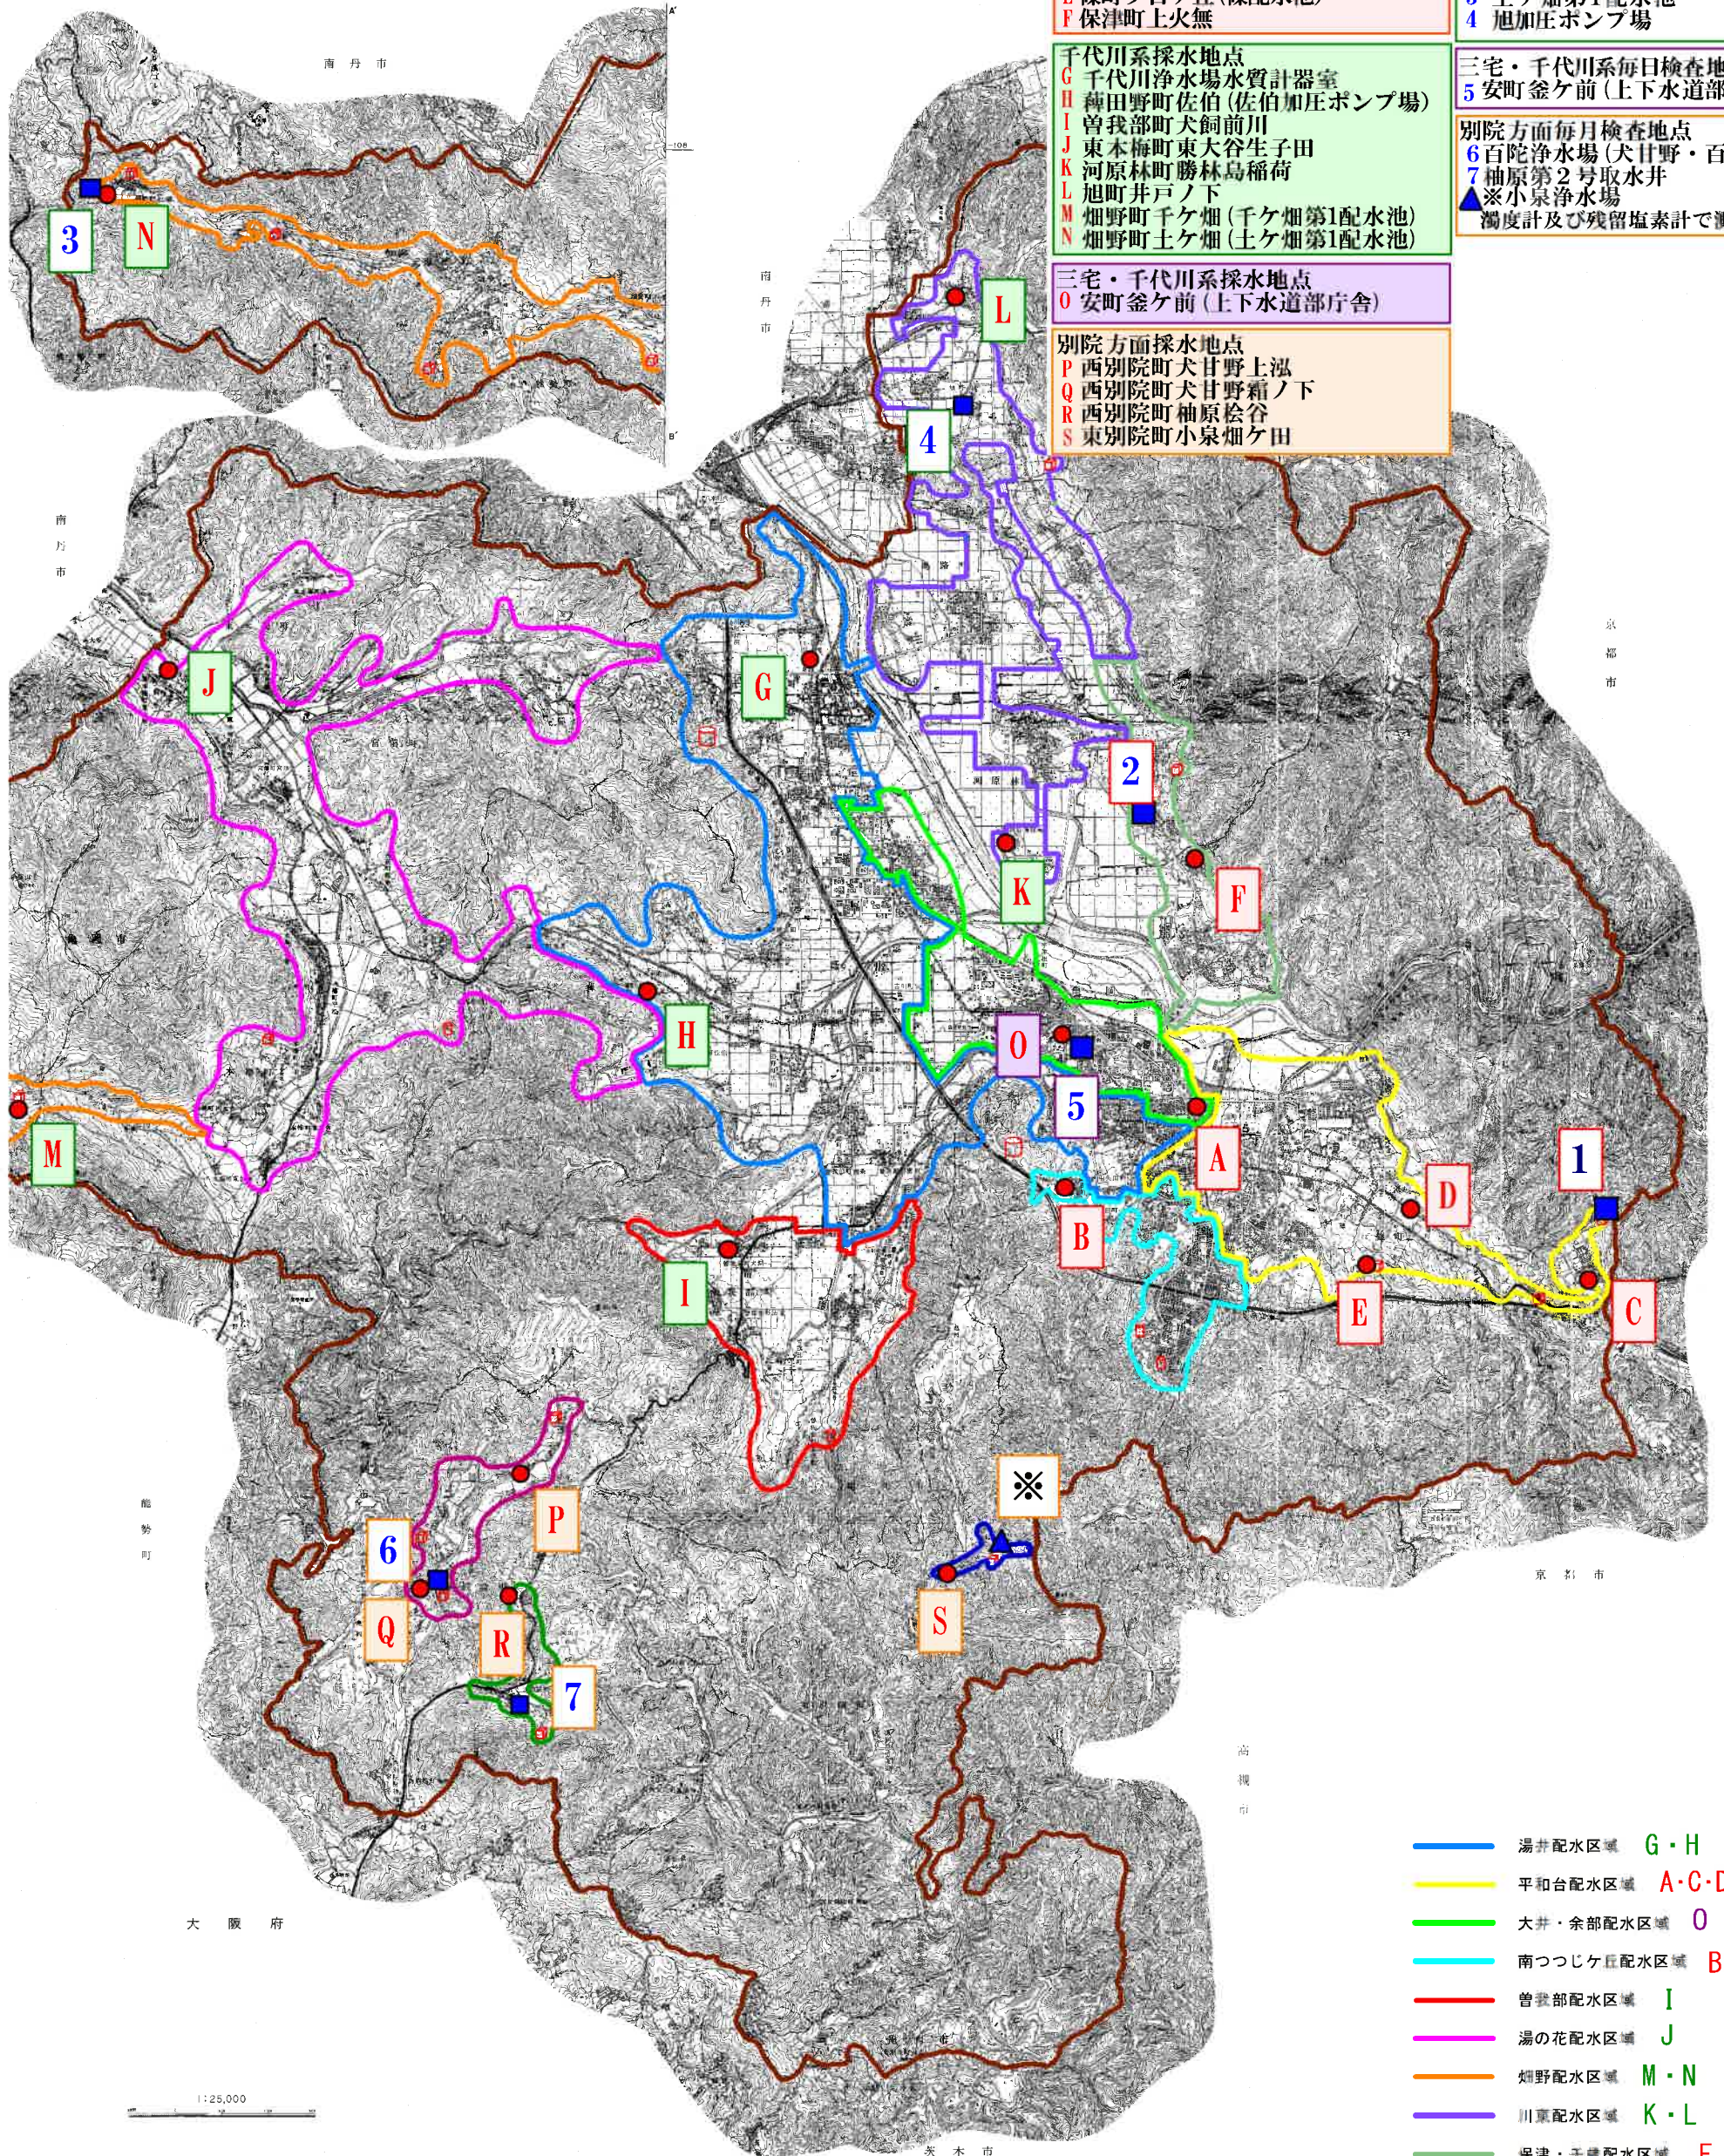

- 湯井配水区域 G・H
- 平和台配水区域 A・C・D・E
- 大井・余部配水区域 O
- 南つつじヶ丘配水区域 B
- 曽我部配水区域 I
- 湯の花配水区域 J
- 畑野配水区域 M・N
- 川配水区域 K・L
- 保津・千歳配水区域 F
- 犬甘野配水区域 P・Q
- 袖原配水区域 R
- 小泉配水区域 S